

NOTICE**FATROSEAL 2,6 g suspension intramammaire pour vaches au tarissement****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano dell'Emilia (Bologne), Italie.

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

FATROSEAL 2,6 g suspension intramammaire pour vaches au tarissement
Sous-nitrate de bismuth, lourd

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Une seringue pour administration intramammaire de 4 g contient :

Substance active :

Sous-nitrate de bismuth, lourd	2,6 g
(équivalent au bismuth, lourd	1,858 g)

Suspension blanche à grisâtre, homogène.

4. INDICATIONS

Le produit est indiqué pour la prévention de nouvelles infections intramammaires pendant toute la période de tarissement.

Chez les vaches ne présentant vraisemblablement pas de mammite subclinique, le médicament peut être utilisé seul dans le cadre d'un plan de gestion du troupeau au tarissement et de contrôle de mammites.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser le produit seul chez les vaches présentant une mammite subclinique au moment du tarissement (voir la rubrique « Mises en garde particulières »).

Ne pas utiliser chez les vaches présentant une mammite clinique au moment du tarissement.

Ne pas utiliser chez les vaches en lactation. En cas d'utilisation accidentelle chez une vache en lactation, une faible augmentation transitoire (jusqu'à 2 fois) du nombre de cellules somatiques peut être observée. Dans ce cas, le produit peut être facilement extrait manuellement et aucune autre précaution n'est nécessaire.

Ne pas administrer d'autre produit intramammaire après l'administration du produit.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au substance active ou à l'un des excipients.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Des mammites aiguës ont été très rarement signalées après l'utilisation de ce produit, principalement en raison d'une mauvaise technique d'injection et d'un manque d'hygiène. Voir les rubriques 12 et 8 concernant l'importance de la technique aseptique.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

Vous pouvez également le signaler par votre système national de pharmacovigilance (adversedrugreactions_vet@afmps-fagg.be).

7. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches laitières au tarissement)

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie intramammaire uniquement.



Injecter le contenu d'une seringue dans chaque trayon, immédiatement après la dernière traite au moment du tarissement.

Ne pas masser le trayon ou la mamelle après l'injection du produit, car il est important que le produit reste dans le trayon lui-même et ne pénètre pas dans la mamelle.



Il faut veiller à ne pas introduire d'agents pathogènes dans le trayon. Il est essentiel que des techniques aseptiques strictes soient utilisées pour l'injection du produit, car celui-ci n'exerce aucune activité antimicrobienne. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des cas graves de mammite post-injection, voire la mort de l'animal.

1. Tous les trayons doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés avant l'injection du produit. Veiller à consacrer suffisamment de temps au traitement de chaque animal et ne pas combiner cette tâche avec d'autres activités liées à l'élevage.
2. Veiller à ce que les animaux soient convenablement attachés et dans de bonnes conditions d'hygiène. Garder les seringues propres et NE PAS les immerger dans l'eau.
3. Porter une paire de gants propres et jetables distincte pour le traitement de chaque vache.
4. Commencer par un trayon et une mamelle visiblement propres et secs. Si les trayons sont manifestement sales, les nettoyer uniquement à l'aide de serviettes en papier jetables humidifiées et les sécher soigneusement. Pré-tremper les trayons dans une solution à action rapide, laisser agir pendant 30 secondes, puis essuyer complètement chaque trayon avec une serviette en papier jetable distincte. Tirer les premiers jets de lait, mettre le lait dans un gobelet de contrôle et le jeter.
5. Désinfecter soigneusement toute la surface du trayon avec un tampon jetable imbibé d'alcool. Des études indiquent que le moyen le plus efficace de nettoyer les trayons consiste à utiliser des tampons fraîchement préparés à partir de coton sec et propre imbibé d'alcool chirurgical (ou équivalent). Si vous n'en disposez pas, vous pouvez utiliser les tampons stériles fournis. Nettoyer d'abord les trayons les plus éloignés de vous, pour éviter de contaminer les trayons propres.
6. Frotter doucement chaque extrémité de trayon avec de nouveaux tampons individuels jetables imbibés d'alcool, jusqu'à ce que l'extrémité du trayon et le tampon soient visiblement propres.
7. Retirer le bouchon du tube d'injection intramammaire, en veillant à ne pas toucher l'embout. Le produit est doté d'une tête à double embout. Le bouchon de la seringue peut être partiellement ou totalement retiré. Il est recommandé de pincer le trayon à la base pour faciliter le positionnement de la pâte dans le canal du trayon, en obturant le canal du trayon par le haut.
 - Embout court : L'embout court permet une insertion partielle, de sorte que la seringue ne doit être insérée que dans l'extrémité du trayon.
 - Embout long : L'embout long peut être utilisé pour faciliter le traitement, par exemple pour éviter que l'embout ne se retourne à cause d'une vache en mouvement ou nerveuse.

Étape 1 : Retrait du bouchon cassable

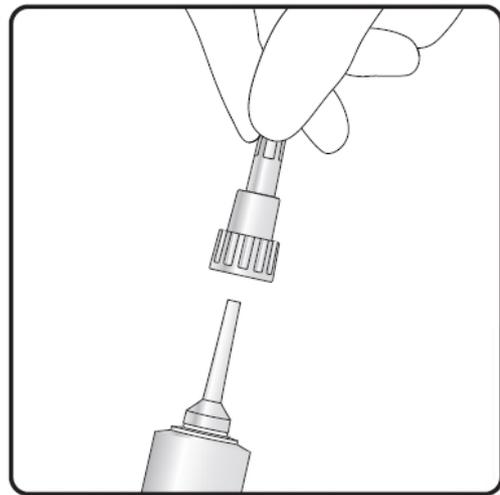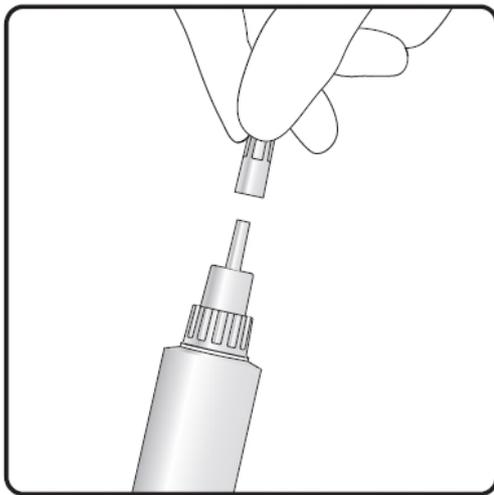

Étape 2 : Insertion d'un embout court ou long

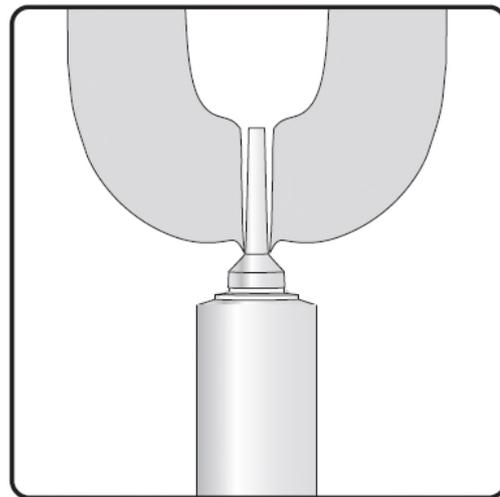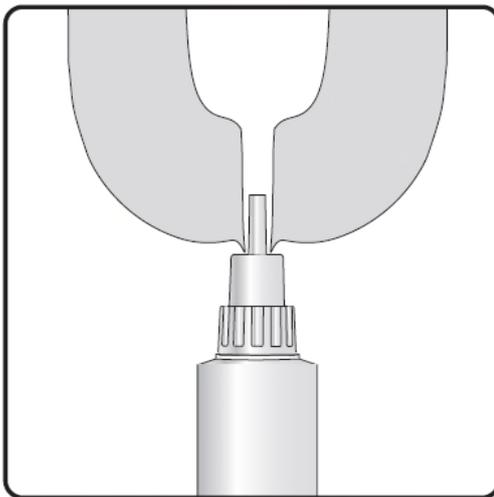

8. Saisir fermement la base du trayon entre vos doigts à la jonction avec la mamelle. Tourner légèrement le trayon. Injecter le contenu de la seringue dans la partie inférieure du trayon, sous l'endroit pincé, en évitant de contaminer l'extrémité du trayon. Injecter le produit dans chaque trayon dans l'ordre inverse du nettoyage, c'est-à-dire traiter d'abord les trayons les plus proches de vous. Ne pas masser la mamelle.
9. Appliquer un désinfectant pour les trayons après la traite et confiner les vaches traitées dans une cour où elles doivent se tenir debout pendant au moins 30 minutes pour permettre au canal du trayon de se fermer.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Il est important de lire les instructions avant d'utiliser ce produit.

Une grande attention doit être portée à l'hygiène lors de l'administration du produit afin de réduire le risque de mammite post-injection potentiellement mortelle.

Les instructions contiennent des conseils complets sur la technique de nettoyage des trayons avant l'insertion ; ces conseils doivent être suivis.

Lorsqu'il fait froid, le produit peut être réchauffé à température ambiante dans un environnement chaud, pour faciliter l'utilisation de la seringue.

10. TEMPS D'ATTENTE

Viandes et abats : zéro jour.

Lait : zéro heure.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption qui figure sur la boîte et l'étiquette après EXP. La date de péremption correspond au dernier jour de mois indiqué.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières à chaque espèce cible :

La sélection des vaches à traiter doit reposer sur le jugement clinique du vétérinaire. Les critères de sélection peuvent être fondés sur les antécédents de mammites et du nombre de cellules de chaque vache, ou sur des tests reconnus pour la détection des mammites subcliniques ou sur des prélèvements bactériologiques.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

La surveillance régulière des signes de mammite clinique chez les vaches tarées fait partie des bonnes pratiques d'élevage. Si une mammite clinique se déclare dans un quartier obturé, il est nécessaire de traire le quartier concerné avant d'instaurer un traitement approprié.

Pour réduire le risque de contamination, ne pas immerger la seringue dans l'eau. N'utiliser la seringue qu'une seule fois.

Le produit n'exerçant pas d'activité antimicrobienne, afin de minimiser le risque de mammite aiguë due à une mauvaise technique d'injection et à un manque d'hygiène (voir la rubrique « Effets indésirables »), il est crucial de suivre la technique d'administration aseptique décrite dans la rubrique « Mode d'administration ».

Ne pas administrer d'autre produit intramammaire après l'administration du produit. Chez les vaches susceptibles de présenter une mammite subclinique, le produit peut être utilisé après l'administration d'un traitement antibiotique approprié pour vaches tarées dans le quartier infecté.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Les sels de bismuth ont été associés à des réactions d'hypersensibilité.

Les personnes présentant une hypersensibilité (allergie) connue aux sels de bismuth doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Ce produit peut provoquer une irritation de la peau et des yeux. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver soigneusement la zone concernée à l'eau. Si l'irritation persiste, demander un avis médical et montrer cette étiquette au médecin.

Si elles sont fournies, les lingettes de nettoyage peuvent provoquer une irritation de la peau et des yeux chez certaines personnes en raison de la présence d'alcool isopropylique et de digluconate de chlorhexidine. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Se laver les mains après utilisation.

Gestation :

Le produit n'est pas absorbé après une injection intramammaire, il peut être utilisé chez les animaux en gestation. Au moment du vêlage, le produit peut être ingéré par le veau. Cette ingestion est sans danger et n'entraîne pas d'effet indésirable.

Lactation :

Le produit est contre-indiqué pendant la lactation. En cas d'utilisation accidentelle chez une vache en lactation, une faible augmentation transitoire (jusqu'à 2 fois) du nombre de cellules somatiques peut être observée. Dans ce cas, retirer le bouchon de produit manuellement. Aucune autre précaution n'est nécessaire.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

Dans les essais cliniques, la compatibilité d'une formulation comparable de produit intramammaire contenant du sous-nitrate de bismuth n'a été démontrée qu'avec une préparation pour vaches tarées contenant de la cloxacilline.

Voir également la rubrique « Précautions particulières à chaque espèce cible »

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Le double de la dose recommandée a été administré à des vaches sans provoquer d'effets indésirables cliniques.

Incompatibilités :

Sans objet.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVEE

Octobre 2022

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

La plus grande partie du scellant sort lors de la première traite ou de la première tétée après le vêlage, mais on observe parfois de petites quantités pendant quelques jours sous forme de mouchetures sur le filtre. Le produit peut être différencié de la mammite par sa texture.

La machine à traire ne doit pas être utilisée pour retirer le produit du trayon.

Après le vêlage, les étapes suivantes sont recommandées pour l'élimination efficace du produit afin de minimiser la pénétration de résidus dans la machine à traire.

1. Pincer le trayon en haut et tirer le lait 10 à 12 fois avant la première traite.
2. Tirer les premiers jets de lait et vérifier la présence de résidus pendant les premières traites.
3. Après chaque traite, inspecter les filtres à produits de mastite et le filtre de chaussette à lait pour détecter les traces de résidus.

L'injection du produit dans chaque trayon produit une barrière physique contre l'entrée des bactéries, réduisant ainsi le risque de nouvelles infections intramammaires pendant la période de tarissement.

Tailles d'emballage :

Boîte cartonnée contenant 24 seringues

Boîte cartonnée contenant 60 seringues

Boîte cartonnée contenant 120 seringues

Boîte cartonnée contenant 24 seringues + 24 lingettes nettoyantes

Boîte cartonnée contenant 60 seringues + 60 lingettes nettoyantes

Boîte cartonnée contenant 120 seringues + 120 lingettes nettoyantes

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire